


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» декабря 2024 г.

Регистрационный № 33-08-2024-022399

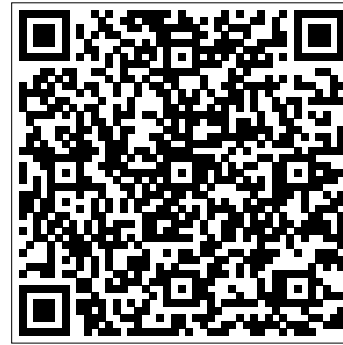

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Фармацевтический складской комплекс ЗАО "Лекко"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА
"ЛЕККО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023301104518

ИНН: 3321005528

Место нахождения объекта защиты:

обл. Владимирская, р-н. Петушинский, п. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 277А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.06.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4298

1.6.	Объем здания, куб. м	73551
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС адресноаналоговая, СОУЭ 2-типа, ВППВ – 2×2,5 л/с (факт. – 11,26 л/с) НПВ – кольцевой, Ø 300, треб. 50 л/с (факт. – 98,9 л/с)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>0,561·10⁻⁷(год⁻¹) Расчёты выполнены ООО «Технологии безопасности» Комплекс мероприятий: Максимальное единовременное количество людей в здании фармацевтического производственно-складского комплекса (ФПСК) не должно превышать 91-го человека. Не допускать устройство и размещение помещений категорий «А» и «Б» по взрывопожарной опасности в здании ФПСК ЗАО «ЛЕККО». Не допускать размещения мебели, оборудования и материалов в коридорах (тамбурах) выхода из лестничных клеток и у дверей эвакуационных выходов. Обеспечить для всех помещений, находящихся на 2-ом этаже, доступ к обеим лестничным клеткам, исключив запираение на ключ двери пом. 203/1 – хранения готовой продукции, оборудовав дверь, к примеру, электромагнитным замком по системе «Антипаника», открывающимся при срабатывании СПС. Организовать переработку Плана тушения пожара на ЗАО «ЛЕККО», предусматривающую: - ограничение доступа участников тушения пожара в здание ФПСК, в следствие угрозы возможного обрушения незащищённых стальных несущих строительных конструкций; - фактические характеристики (диаметр, гарантированный напор, расход) наружного кольцевого пожарного водопровода с размещением и возможным использованием всех ПГ, находящихся на удалении не более 200 м по проекции дорог от здания ФПСК. Не допускать применение декоративно-отделочных и облицовочных материалов для стен и потолков общих коридоров ФПСК с показателями пожарной опасности более Г2, В2, Д3, Т2. Заключение Договор со специализированной организацией, имеющей лицензию, на техническое обслуживание заполнений проёмов в противопожарных преградах (противопожарных дверей, в том числе устройств для самозакрывания, уплотнителей и т.п., а также противопожарных клапанов в системах вентиляции), согласно требований</p>		

раздела 4.1.6 ГОСТ Р 59642-2021.

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
100 000 рублей (письмо ЗАО «ЛЕККО» от 29.11.2024г. исх. № 10/4-3204)			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст. 69 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - табл. 3 СП 4.13130.2013 - Раздел 2.2.2 Отчёта по итогам расчёта по оценке пожарного риска	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- статьи 62, 68, 99 и 127 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - п.п. 5.3, 5.8, 5.10, 8.5, 8.9, 8.10 и табл. 3 СП 8.13130.2020 (изм. 1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- части 5, 7 статьи 98 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - п.п. 8.4, 8.6 и 8.8 СП 4.13130.2013*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- статьи 87 и 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - Раздел 2.2.1 Отчёта по итогам расчёта по оценке пожарного риска - разделы 6.1, 6.2 и 6.3 СП 4.13130.2013*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- статьи 53, 89 и 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - Разделы 5.2 и 5.3 Отчёта по итогам расчёта по оценке пожарного риска выполняется - п.п. 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.6, 4.4.3, 8.2.7, 8.2.9 – 8.2.12, 8.3.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	- статьи 76 и 90 ФЗ № 123 от	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008г. - п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.12, 7.13 СП 4.13130.2013*	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	(без АУПТ и СПДЗ) - статьи 54, 82, 83, 84, 86, 91 и 103 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - Разделы 3.2, 3.5, 3.6, 5.4 и 6 Отчёта по итогам расчёта по оценке пожарного риска - п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 - п.п. 4.2, 5.2, 10.2, 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 - п.п. 5.2, 5.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.6.21 и 6.6.23 СП 484.1311500.2020 - п.п. 5.3, 5.8, 5.10, 8.5, 8.9, 8.10 и табл. 3 СП 8.13130.2020 (изм. 1) - п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.7 табл. 7.2 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- п.п. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.13, 7.2.1, 7.7.3, 7.7.4 и 7.7.7 СП 484.1311500.2020 - п. 6.24 СП 7.13130.2013 - п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ППР № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется