


«14» февраля 2024 г.
Регистрационный № 35-08-2024-002152

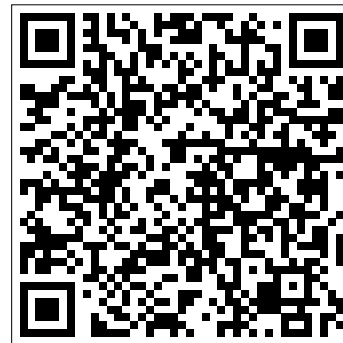

Настоящая декларация составлена в отношении:
Федеральное государственное казенное учреждение "Складской терминал №19"
Управления Федерального агентства по государственным резервам по Северо-
Западному округу

1.6.	Объем здания, куб. м	1871
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1). Система АПС адресно-аналоговая, дымовая, тепловая: ППКОП С2000-КДЛ -1шт., С2000-КПБ -1шт., пульт «С2000м»-1шт., АРМ «Орион про»-1шт., ИП ДИП-34А-01-02 пожарный дымовой-20 шт., ИП С2000-ИП-02-02 пожарный тепловой-30 шт. ИПР 513-3А-10шт.; СОУЭ-II тип оповещатель световой табло «ВЫХОД» -10 шт., оповещатель звуковой Иволга ПКИ-1 8шт. 2). Имеется ВПВ ПК в количестве 2 шт. рукава пожарные 2 шт. диаметр 50мм. 3). наружный противопожарный водопровод. На территории находится 28 ПГ-100 кольцевая, 5 пожарных водоемов по 250 м3 Ближайший ПГ 60м, ближайший ПВ 30 м.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска на объекте не проводился. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считаются обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом о технических регламентах.		

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния соответствуют требованиям главы 16 ФЗ - № 123	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное противопожарное водоснабжение организовано от пожарного водоема. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны обеспечивает расчетное время прибытия менее 10 минут и соответствует ст.76 ФЗ - №123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезды и подъезды к объекту защиты соответствуют требованиям ст. 67 ФЗ - №123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Здание железобетонное, перекрытия железобетонные, соответствует 2 степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф-5 Поэтажная площадь здания соответствует ст.88 ФЗ-№123 и СП 4.13130.2009.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Соответствуют требованиям ст.53 и 89 ФЗ- №123 и СП 1.13130.2009.	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	«Системы противопожарной защиты»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара. Требование: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.43 - на объекте произведен расчет необходимого количества огнетушителей. Внутренним приказом назначены ответственные за контроль состояния огнетушителей, сохранность и своевременную перезарядку. В наличии в исправном состоянии ОП -10 (2шт), находятся: в коридоре 2 этажа — 1шт., в архиве 2 этажа — 1 шт.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Принятые решения соответствуют ст. 54, 84 ФЗ-123, СП 3.13130.2009 и СП 5.13130.2009. Так же проводятся работы по техническому обслуживанию данных систем в соответствии с ПП РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 54)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Требование: Федеральный закон №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.76. требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Мероприятия: время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 10 минут – соответствует.	Выполняется