


«07» февраля 2024 г.

Регистрационный № 37-08-2024-001760

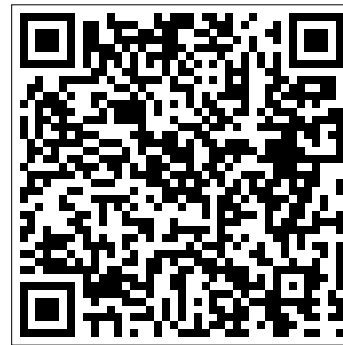

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Участок выдачи СУГ на АЗС (№104)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Гладков Евгений Сергеевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 319527500021882

ИНН: 525010135500

Место нахождения объекта защиты:

153027, обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2
1.6.	Объем здания, куб. м	6
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Резервуары и участки технологических трубопроводов СУГ и его паров оснащаются быстродействующими самосрабатывающими устройствами; 2) системой пожарной сигнализации типа адресно-пороговая 3) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа; 4) Сигнализация уровня топлива в резервуарах; 5) Молниеприемник высотой 12 м в районе сбросной свечи резервуара СУГ.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) риск $2,503 \cdot 10^{-9}$ С целью снижения величин пожарного риска для людей, Необ-мо прим-ть след-ие комп- ющие меро-ия: -резервуар СУГ (не более 10 м³) д. б. двус-ным, обраб огнезащитным сос-ом -На Резервуаре, трубопроводах, сбросной трубе паров СУГ необходимо применять поверхностную огнезащиту, для вып-ия техн-ских опер-ий по сливу СУГ доп-ать на Тер-ию Объекта только авто-рны типа АЦТ-10УН или другой автоны, оборуд-ой в соот-ии с треб-ми п. 6.6. СП 156.13130.2014. Стенки цистерн д.б. теплоизол (или об- работаны огне-ым сост-м типа SGK-1). объем авто-рн с СУГ, не должен превышать 10 м³. обес-ить предотв-ие растекания пролива ж. ф. СУГ за гран-ы площ-и АЦ и образ-ия взрыво-ых смесей за пред-ми АЗС за счет испар-я СУГ с пов-сти указ-го пролива. применять АЦ СУГ с дистанц-ым и автом-им управ-ем устройства, предотвращающие выход СУГ из цистерны должны быть защищены от механических повреждений и воздействия пламени, способных привести к отказу указанных устройств. труб-ды выдачи СУГ защитить Теплоизол-ей (или обраб-ть огне-ным составом типа SGK-1), уст-ить доп-льно дат-ки довзрыво-ых кон-ций на Площ-ке	

для АЦ СУГ, площ-ки разм-ия труб-дов на ли-ях приема и выдачи СУГ с порогом 10 % от НКПР. заправоч-е трубо-оды ТРК СУГ оборуд-ть предохран-ыми муфтами однократного применения, ТРК СУГ оснастить огнетушителями или типа АСТ. террит-ию резер-ра с СУГ с технолог-ми трубоп-ми оборуд-ть по периметру метал-ким ограждением, устан-ть противопож-ые преграды - противопож-ые стены следующих габаритов и пределов огнестойкости: между площ-ой с резер-ам хран-я СУГ, устан-ить противопож-ую стену 20,0 # 3,0 м (с пред-м огне-ти не мен EI 90), выполн-ая функцию по предот-ию распр-ия пожара в теч не менее 90 мин для работников АЗС необход-мо пред-ть меро-ия в соот-вии со ст.93, ч.3 [1].

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12483543115000. АО «Страховое общество газовой промышленности» Владелец – индивидуальный предприниматель Гладков Евгений Сергеевич Адрес: г.Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27А Свидетельство о регистрации ОПО А 40-19438-0010 станция газозаправочная (автомобильная) №10 от 11.01.2024

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст. 69, 71. Свод правил 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты . Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.3. табл.1.	Выполняется
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	№123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» №123-ФЗ, ст. 68., Свод правил СП 156.13130.2014"Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" п .6.37	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст.90 Свод правил СП 4.1313 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст.30,31, 37 Свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1, 4.3; 6.10.2.4; 6.7.1-6.7.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ ст.52, 53, 89. Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы» п.п. 1-4; 8.1; 8.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от ред. от 25.12.2023) «Технический	Выполняется

	ликвидации пожара	регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ ст.90, Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы» П.4.1.2	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст. 54; 62; 84. Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" раздел 6.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ ст. 59,81,82,83. Свод правил "484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 5.17; 5.2; 5.4; 5.5; 6.1.1; 6.3.1; 6.6.19; 7.1.1; Правила противопожарного режима в РФ,утвержденные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г №1479 (ред. от 24.10.2022) п.54.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020г №1479 п. 1-6; 11-13; 15; 16; 34, 35; 48; 54; 55; 56; 59; 60; 121-134; 392-394; 395-399; 403; 404; 406; 407; 413, приложение 1,2,3 Приказ МЧС России от	Выполняется

		18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	--	--