


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Иркутской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» апреля 2025 г.

Регистрационный № 38-08-2025-004629

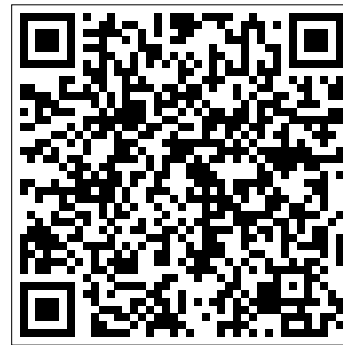

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И ДЕТЯМ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023802528023

ИНН: 3828005010

Место нахождения объекта защиты:

обл. Иркутская, р-н. Казачинско-Ленский, рп. Улькан, ул. Набережная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	705
1.6.	Объем здания, куб. м	2829
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарные дымовые извещателями ДИП-34А-03, приемно-контрольные приборы «С2000-БКИ», речевая система оповещения «Рокот» и управления эвакуацией людей при пожаре «АС-2» с передатчиком «Цербер-03» обеспечен вывод сигналов на пульт централизованного наблюдения пожарной части ПЧ-125 рп. Магистральный. Выбор типа пожарных извещателей произведен по СП 5.13130.2009, НПБ 110-03, НПБ 88-2001* и ГОСТ 12.2.007.0-75. Над дверными проемами, ведущими к эвакуационным выходам, установлены световые указатели «ВЫХОД».
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p>	

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

10000000

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.8.1ю СНиП 21-01-97 Приложение1СНиП 2.07.01-89 ФЗ 123 от 22.07.2008 года (в ред. от 30.04.2021 г.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.5.2. СП 08.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1. СНиП 21-01-97	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97 п.1.14СНиП 2.08.02-89 п.7.8 СНиП 21-01-97 V степень огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности С3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Здание ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» имеет объемно – планировочные решения и конструктивные исполнения путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся: выходы, ведущие из помещений наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку. Для обеспечения безопасной	Выполняется

		<p>эвакуации людей: - имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движения людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей). Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки в зданиях имеют ограждения с поручнями. Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с глубиной до 1,5 метров, ширины полотна наружной двери. Каждое групповое помещение здания имеет не менее двух выходов. Эвакуация из здания осуществляется непосредственно наружу через эвакуационные выходы.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны Казачинско-Ленского гарнизона ПЧ-124 п. Улькан -4 км. Расчетное время прибытия при средней скорости движения 40 км в час составляет 5 мин, что соответствует требованиям (ст. 76. ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.)</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	<p>Устройства автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. Здание в соответствии с п.4.1.1. СП 10.13130.2009 оборудовано</p>	Выполняется

пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

внутренним противопожарным водопроводом с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение, 2,5 л/с, на одну струю. Количество пожарных кранов в здание 2 шт. - выдачу сигнала (пожар) при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации, для дежурного персонала, а также передача сигнала в пожарную часть №125 рп. Магистральный и № 35 с. Казачинское; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы, для дежурного персонала, а также передача сигнала в пожарную часть №125 рп. Магистральный и №35 с. Казачинское; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. Исходя из характеристики помещений, особенности развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений пожарными дымовыми извещателями ДИП-34А-03, приемно-контрольными приборами «С2000-БКИ», речевой системой оповещения «Рокот» и управления эвакуацией людей при пожаре «АС-2» с передатчиком «Цербер-03». На посту дежурного сторожа установлен телефон и обеспечен вывод сигналов на пульт централизованного наблюдения пожарной части ПЧ-125 рп. Магистральный. Выбор типа

		пожарных извещателей произведен по СП 5.13130.2009, НПБ 110-03, НПБ 88-2001* и ГОСТ 12.2.007.0-75. Над дверными проемами, ведущими к эвакуационным выходам, установлены световые указатели «ВЫХОД».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Здание ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» оборудовано первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4 в количестве 10 штук. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния, Здание в соответствии с п.4.1.1. СП 10.13130.2009 оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение, 2,5 л/с, на одну струю. Количество пожарных кранов в здании 2 шт. первичных средств пожаротушения.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» выполнены следующие мероприятия режимного характера: Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п.2. ППР). - Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам	Выполняется

пожарной безопасности. -
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (п.3. ППР). Назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. (п.4. ППР) В складских, административных зданиях имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (п.6. ППР), а также планы эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. (п.7. ППР). Организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. (п.8. ППР). Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. (п.9. ППР). Ежедневно передается в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей, находящихся на объекте (в том

числе в ночное время). (п.10. ППР).

Имеются инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. (п.12. ППР). Проводиться огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Последняя обработка проведена огнезащитным составом БиопиренR «Пирилакс» в 2023 году.