


«04» декабря 2023 г.

Регистрационный № 45-08-2023-022238

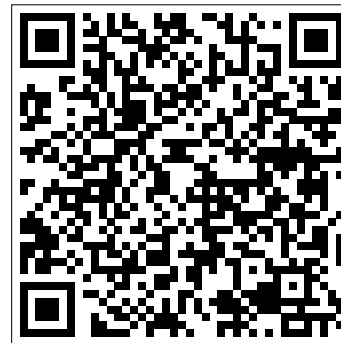

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная
школа имени И.М.Поддубного"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.М. ПОДДУБНОГО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501209215

ИНН: 4502010049

Место нахождения объекта защиты:

641870, обл. Курганская, г. Шадринск, ул. Карла Маркса, д. 82

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	216

1.6.	Объем здания, куб. м	1944
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Построение АУПС и СОУЭ произведено на базе прибора приемно-контрольного управления охранно-пожарного "Гранит-5", производства НПО "Сибирский Арсенал", в состав которой входят: - прибор приемно-контрольной и управления охранно-пожарный ППКУОП "Гранит-5" - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП212-141М - извещатели пожарные ручные ИПР513-10 - извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-Д-1/4р - оповещатель световой "Выход" Молния-12" - оповещатель звуковой "Маяк-12-3М2"
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
нет		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>	

	<u>защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123, сп. 4.13130. Выполняется. До здания: с северной стороны: двухэтажное здание 19,17 метров с западной стороны: пятиэтажное здание 16,81 метров с восточной стороны: одноэтажное здание 27,73 метров с южной стороны:	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123, сп. 4.13130, п. 8.13130 Сети водоснабжения от городских сетей водоснабжения проложены подземным способом	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 сп. 4.13013 Существуют подъезды и проезды обеспечивают беспрепятственный подъезд спецтехники	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 сп.2.13130	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	3 эвакуационных выхода	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 сп.4.13130 Обеспечены пожарные проезды и подъездные пути к зданию для пожарной техники	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	В учреждении имеется проект по установке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	эвакуацией людей разработанный в 2019 году (183-2019-ПС), планы эвакуации	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Организация зоны контроля АУПС является аналоговой, безадресной. Одним шлейфом оборудована зона контроля включающая не более 10 помещений на одном этаже с выходом в общий коридор. В соответствии с проектом предусматривается защита АУПС всех помещений здания, за исключением лестничных клеток и санузлов. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные, аппаратура размещены в помещении тренерской на 1 этаже, установлены ППКУОП "Гранит - 5" прибор приемно-контрольный контролирует состояние шлейфов сигнализации с включенными в них пожарными извещателями, управляют внутренними и внешними звуковыми и световыми оповещателями, индикаторами и выдают тревожные извещения. Прибор размещен на высоте от уровня пола 1,5 метра. В здании установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2ого типа. Размещение звуковых оповещателей обеспечивает общий уровень звука не менее 75дБА, на расстоянии 3 м от оповещателя. Оповещатели установлены на высоте не менее 2,4 м от уровня пола	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ №1479 В учреждении проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: Установлен противопожарный режим, разработаны инструкции (инструктаж 2 раза в год) ведется журнал первичных средств пожаротушения, здание оборудовано системой пожарной сигнализации.	Выполняется
------	--	---	-------------