


«02» октября 2024 г.

Регистрационный № 45-08-2024-016768

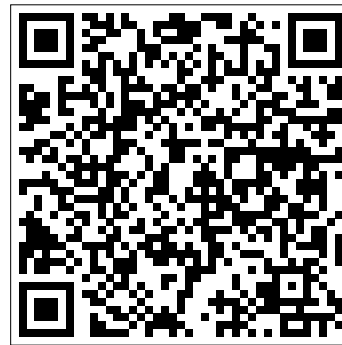

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение "Психоневрологический интернат "Зеленый бор"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501208490

ИНН: 4502006130

Место нахождения объекта защиты:

641871, обл. Курганская, г. Шадринск, тракт. Свердловский, д. 43А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3301
1.6.	Объем здания, куб. м	30004
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ППКОП «Сигнал-20М-1шт.,«С200-4»-5шт., «ВЭРС-ПК»-1 шт. (при поступлении сигнала тревоги от пожарных извещателей, включаются реле на световые и звуковые оповещатели, включается встроенный звуковой оповещатель и мигает индикатор соответствующего шлейфа). -ППК «Тандем-2М»-1шт. (при поступлении сигнала тревоги с ППК «Сигнал-20М передает на пультФГКУ «2 ОФПС» и помещение дежурно-диспетчерской службы 01 «МЧС России по Курганской области», г.Шадринск, ул.Пионерская,34. -ПКУ «С200 0М-1»-1шт.(предназначен для контроля состояния и управления приборами системы, а также индикации тревог). - «БРИЗ»-5шт.(изолирует участок двухпроводной линии с коротким замыканием с автоматическим восстановлением после устранения замыкания). -ИБП «Скат1200И»-9шт.(при

пропадании питающего напряжения 220В прибор автоматически переходит на питание от встроенного аккумулятора 12В/7А/ч). - ИП 212-41- 208шт., ДИП-34А -319шт (при задымлении в помещении включается встроенный индикатор и выдает сигнал тревоги в шлейф на ППКОП). - ИП-101-1А - 16шт., С2000-ИП-03 – 154шт.(в рабочем режиме индикатор мигает, при повышении температуры индикатор включается и выдается сигнал тревоги в шлейф на ППКОП). - табло «Выход» -78шт.(в рабочем режиме светится постоянно, при переходе ППКОП в режим тревоги табло мигает). - извещатель звуковой «Свирель» - 5шт., «Рокот» - 7шт.(при переходе ППКОП в режим тревоги включается звуковое оповещение). - «ИПР-И» - 39шт.(в дежурном режиме мигает красный индикатор, при нажатии на кнопку включается красный индикатор и выдается сигнал тревоги в шлейф на ППКОП). - контроллер «С2000-2» - 9шт. (применяется для организации системы контроля и управления доступом). -электромагнитный замок «М1-300»- 9шт. - ИБП «Tantos» (источник бесперебойного питания) – 2шт. - блок речевого оповещения «Рупор-300) – 4шт. - адресный модуль

				<p>контроля линий оповещения «Рупор-300МК» - 19шт. - оповещатель пожарный речевой настенный «ОПР-С103.1» - 170шт.</p> <p>-диспетчерский блок на 20 направлений «Рупор-ДБ исп.01» - 1шт.</p> <p>-коммутационный блок для подключения 4-х вызывных панелей «Рупор-ДК исп.01» - 5шт. - трубка диспетчера «Рупор-ДТ исп.01» - 1шт. - абонентская вызывная панель «Рупор-ДА исп.01» - 20шт. - резервный источник питания РИП-24 исп.51» - 1шт.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p>			
	<p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>			
Оценка не проводилась				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>			
	<p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>			
Не проводилась				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>			
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>	
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013	Выполняется	

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.131.30.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 5.13130.2009	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС РФ от 18.11.2021года №809 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа»	Выполняется