


«25» января 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-000914

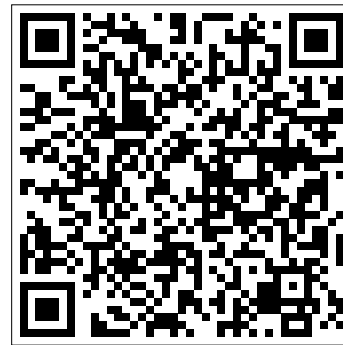

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" Здание
общежития

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005018510

ИНН: 5027037060

Место нахождения объекта защиты:

140032, обл. Московская, г. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1515
1.6.	Объем здания, куб. м	16515
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Системой противодымной защиты объект не оборудован 2. Тип системы пожарной сигнализации адресно-аналоговая 3. Система пожарной сигнализации построена на базе интегрированной системы "Рубеж R3" 4. Система оповещения управления эвакуацией 3 типа, построена на базе прибора управления оповещением Sonar SPM-B20085-AW 5. Система внутреннего противопожарного водопровода общего назначения с противопожарной функцией, подключен к внешней водопроводной сети, имеется 12 ПК. 6. Система наружного пожарного водопровода кольцевая, диаметр 150 мм, имеется 7ПГ.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт величины пожарного риска МГАФК-Общ-01 от 03.11.2022 года В ходе выполнения комплекса работ в отношении проектной документации Объекта		

«Общежитие МГАФК, расположенное по адресу: Московская область, рабочий посёлок Малаховка, ул. Шоссейная, 33» установлено следующее: - условия безопасной эвакуации людей при пожаре не выполняются (ст.53 ФЗ-123), так как расчётное время эвакуации людей при пожаре менее времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара; - величина индивидуального пожарного риска на Объекте (во всех пожарных отсеках) превышает 10⁻⁶, что соответствует требованиям ч.3 ст.79 ФЗ-123).

Установлены значения времени эвакуации и времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара по принятым вариантам комбинаций горючей нагрузки (с учётом коэффициента безопасности 0,8). Время начала эвакуации принималось $t_{нэ}$ (с).

Согласно приложению 5 приказа № 382 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». - для помещения очага пожара определялось по формуле: $t_{нэ} = 5 + 0,01 \cdot F$; - для остальных помещений значение времени начала эвакуации $t_{нэ}$ определялось по таблице п5.1, как для зданий общежитий (Ф1.2) с системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, предусмотренная на Объекте, соответствует требованиям СП3.13130.2009. Согласно положениям статей 53,89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. безопасная эвакуация людей обеспечивается при выполнении двух условий: своевременности (время эвакуации последнего человека должно быть меньше времени блокировки ОФП путей эвакуации) и беспрепятственности (отсутствия на путях эвакуации скопления людей с высокой плотностью). В соответствии с формулой (3) п.9 Методики-382* при расчёте вероятности эвакуации выполняется условие: $t_p + t_{нэ} < 0,8 \cdot t_{бл}$ и $t_{ск} < 6$ мин.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Не проводилась

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п.п. 4.1 – 4.12	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020: п. п. 4.1 – 4.5, 5.1	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	- 5.2, 8.8 – 8.10	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. п. 8.1-8.1.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст.87 п. п.1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11; ст. 88: п. п.1, 5, 6, 7, 8 СП 4.13130.2013: п. п. 5.1.1 – 5.1.6, 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 89 п.1, п.2, п.3, п.4, п.8, п.11 СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.3 – 4.2.10, 4.2.18 -4.2.22, 4.3.1 - 4.3.4, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.11, 4.4.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 83: ч. 1., ч.4, ч.5., ч.6., ч.7., ч.9 ст. 84.: ч.1.,ч.2., ч.4., ч.7., ч.8., ч.9., ч.10., ч.11 ст. 91, ч.1, ч.2 ст. 107: ч.1., ч.2., ч.3., ч.4 СП 484.1311500.2020: п.п. 6.1-7.2.4, 7.7.1-7.7.7 СП 486.1311500.2020: п.п. 4.8, 4.9 СП 8.13130.2020: п.п. 4.1-5.2, 5.8-5.11, 6.1-6.4, 8.1-8.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 7.13130.2013 п. 6.24 СП 484.1311500.2020: п.п. 5.1-5.22, приложение А	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»: Приложения к приказу №1, №2, №3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации: п.п. 1-39, 41-45, 48-50, 56, 60, 84-87, 392-413	Выполняется