


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Нижегородской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» февраля 2024 г.

Регистрационный № 52-08-2024-001605

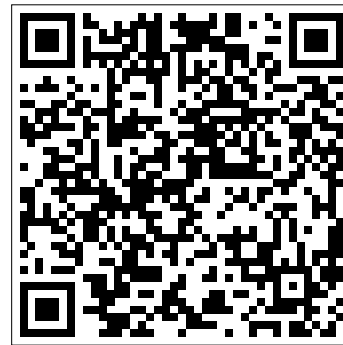

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Станция газозаправочная (автомобильная)**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Гладков Евгений Сергеевич**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 319527500021882**

**ИНН: 525010135500**

Место нахождения объекта защиты:

**603127, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, стр. 18**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**10.10.2014**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                    |                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                                                                                 |
|          | Наименование параметра                                  | Значение параметра                                                                              |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                   | III                                                                                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1                                                                                              |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.     | Высота здания, м                                        | 5                                                                                               |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 421                                                                                             |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м                                    | 2022                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7. | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | АН повышенная взрывопожаро-опасность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Резервуары и участки технологических трубопроводов СУГ и его паров оснащаются быстродействующими самосрабатывающими устройствами или системой пожарной сигнализации типа адресно-пороговая 2) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа; 3) Сигнализация уровня топлива в резервуарах; 4) Молниеприемник в районе сбросной свечи резервуара СУГ. |
| 2.   | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Социальный пожарный риск <math>1 \cdot 10^{-7}</math>, индивидуальный риск <math>1 \cdot 10^{-4}</math>, В качестве дополнительных мероприятий обеспечению пожарной безопасности следует обеспечить предотвращения выброса струи газа при аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого оборудования в сторону защищаемого объекта в горизонтальном направлении, обеспечить установку датчиков сигнализаторов до взрывоопасных концентраций, обеспечивающих сигнализацию персоналу АГЗС и перекрытие отходящих от резервуара трубопроводов в автоматическом режиме, обеспечить устройство водяного орошения незащищенных теплоизоляцией надземного оборудования ТС, наружных установок перекачивания СУГ с дистанционным пуском из операторной и оснащение ТРК СУГ самосрабатываемыми огнетушителями. Обеспечить наличие дублирующих уплотнений в разъемных соединениях расположенных между резервуарами и первой запорной арматурой, обеспечивающей перекрытие места выхода СУГ и его паров из резервуаров</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

в окружающее пространство, а так же автоматическую сигнализацию персоналу АГЗС, перекрытие отходящих от резервуара трубопроводов, отключение насосов СУГ и ТРК. В качестве компенсации отступлений от требования СП 156.13130.2014 расстояние от ТРК СУГ и подземными резервуарами СУГ с другим технологическим оборудованием и зданиями допускается уменьшать не более, чем на 50%, при устройстве защитных экранов (примечание т.6 п.8 СП 156.13130.2014). Устройство защитных экранов следует предусмотреть из негорючего материала (метал, бетон, кирпич), высотой не менее 2м, и шириной не менее 0,5 м. в обе стороны длину заправляемых транспортных средств. Защитные экраны следует предусмотреть между ТРК СУГ и АЦ ЖМТ, между подземными резервуарами СУГ и ТРК ЖМТ так, как: - Расстояние от подземных резервуаров СУГ до ТРК жидкого моторного топлива 16,99 м., требуется 20 м. - Расстояние от ТРК СУГ до площадки АЦ жидкого моторного топлива – 7,5м. требуется 15м. - Расстояние от ТРК СУГ до здания обслуживания транспортных средств – 32,77м, требуется 35

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX12317537131000. АО «Страховое общество газовой промышленности» Владелец – индивидуальный предприниматель Гладков Евгений Сергеевич  
Адрес:Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский р-он, ул.Коновалова, у дома №18Свидетельство о регистрации ОПО А 40-19438-0003 станция газозаправочная (автомобильная) №3 от 11.05.2023

|      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4.   | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b> |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|      | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                        | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                         | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ, ст. 69, 71.                                                        | Выполняется                                      |
| 4.2. | Наружное противопожарное                                                                                                                         | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)                                                                                                                                 | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | водоснабжение                                                                                                                                                                                                            | «Технический регламент о требованиях безопасности»<br>№123-ФЗ, ст. 68. СП<br>156.13130.2014 п.6.37                                                                                                                    |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                                                                                                  | Федеральный закон от 22.07.2008<br>№123-ФЗ (ред. от ред. от<br>25.12.2023) «Технический<br>регламент о требованиях<br>безопасности» № 123-ФЗ, ст.90 СП<br>4.13130.2013 п.8.                                           | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной<br>опасности                                                                                           | Федеральный закон от 22.07.2008<br>№123-ФЗ (ред. от ред. от<br>25.12.2023) «Технический<br>регламент о требованиях<br>безопасности» № 123-ФЗ, ст.30,31,<br>37 СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.3;<br>6.10.2.4; 6.7.1-6.7.3 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности<br>людей при возникновении<br>пожара, эвакуационные<br>пути и выходы                                                                                                                            | Федеральный закон от 22.07.2008<br>№123-ФЗ (ред. от ред. от<br>25.12.2023) «Технический<br>регламент о требованиях<br>безопасности» № 123-ФЗ ст.52, 53,<br>89. СП 1.13130.2020 п.п. 1-4; 8.1;<br>8.6                  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности<br>пожарно-спасательных<br>подразделений при<br>ликвидации пожара                                                                                                                               | Федеральный закон от 22.07.2008<br>№123-ФЗ (ред. от ред. от<br>25.12.2023) «Технический<br>регламент о требованиях<br>безопасности» № 123-ФЗ ст.90<br>СП.1.13130.2009 П.4.1.2                                         | Выполняется |
| 4.7. | Системы<br>противопожарной защиты<br>(системы противодымной<br>защиты, пожарной<br>сигнализации,<br>пожаротушения,<br>оповещения и управления<br>эвакуацией, внутренний и<br>наружный<br>противопожарные<br>водопроводы) | Федеральный закон от 22.07.2008<br>№123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)<br>«Технический регламент о<br>требованиях безопасности» №<br>123-ФЗ, ст. 54; 62; 84. СП<br>484.1311500.2020, раздел 6.                               | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях безопасности» № 123-ФЗ ст. 59,81,82,83. СП 484.1311500.2020 п.п. 5.17; 5.2; 5.4; 5.5; 6.1.1; 6.3.1; 6.6.19; 7.1.1; Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ред. от 24.10.2022) Об утверждении правил Противопожарного режима в РФ «Правила противопожарного режима в РФ» п.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении правил Противопожарного режима в РФ «Правила противопожарного режима в РФ» п. 1-6; 11-13; 15; 16; 34, 35; 48; 54; 55; 56; 59; 60; 121-134; 392-394; 395-399; 403; 404; 406; 407; 413. Территория резервуара с СУГ с технологическими трубопроводами оборудована по периметру металлическим ограждением, не препятствующим свободному проветриванию, закрытая для посторонних лиц. Предусмотрены меры по обучению персонала объекта защиты действиям при пожаре, а также обучению совместным планам действий во внештатных ситуациях с персоналом АЗС ГПН №24. Инструкция о мерах пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам | Выполняется |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>противопожарного инструктажа,<br/>         требований к содержанию<br/>         указанных программ и категорий<br/>         лиц, проходящих обучение по<br/>         дополнительным<br/>         профессиональным программам в<br/>         области пожарной безопасности».</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|