


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» декабря 2023 г.

Регистрационный № 54-08-2023-022714

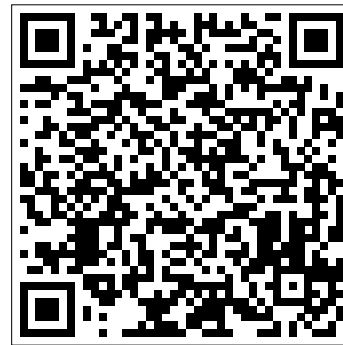

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

автозаправочная станция стационарного типа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ-СЕРВИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1195476016064**

ИНН: **5407973732**

Место нахождения объекта защиты:

630058, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Русская, Дом 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.03.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	53
1.6.	Объем здания, куб. м	278

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) безадресного типа с выводом звукового сигнала в место с круглосуточным пребыванием людей и наличием телефонной связи. В качестве приборов контроля и управления используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) "Гранит-5" для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены пожарные извещатели (ПИ) - извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-141. Для ручной подачи сигнала тревоги в помещении применены извещатели пожарные ручные типа ИПР-55. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-ого типа включает в себя звуковые (сирена) и световые (световое табло "ВЫХОД") оповещатели. В качестве звукового оповещения применены сирены ПКИ "Иволга", в качестве световых- табло НБО Люкс "ВЫХОД" Противопожарное водоснабжение: пожарный гидрант - 2 ед.

2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска по объекту: автозаправочная станция стационарного типа, расположенная по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, 50, проведен ООО "Пожарный эксперт" (отчет № 06-РР 2023) Максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска для персонала автозаправочной станции типа, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, 50 составляет 2,891x10 в минус 7 степени, что не превышает предельное значение, установленное п. 1 ст. 93 ФЗ-123 от 22.08.07.2008 г. - 1,0 x 10 в минус 6 степени 1/год. Максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска для лиц не из числа персонала АЗС составляет 0,180x10 в минус 7 степени, что не превышает предельное значение, установленное п. 1. ст. 93 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. - 1,0x10 в минус 6 степени 1/год. Расчетная величина индивидуального пожарного риска для лиц, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне и зоне рекреационного назначения вблизи АЗС составляет 3,662x10 в минус 8 степени, что не превышает предельное значение, установленное п. 4.1 ст. 93 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. - 1,0x10 в минус 6 степени 1/год и превышает п. 9.1 СП 156.13130.2014-1,0x10 в минус 8 степени 1/год. Расчетная величина социального пожарного риска вблизи АЗС составляет 5,98x10 в минус 8 степени, что не превышает предельное значение, установленное п. 5. ст. 93 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. - 1,0x10 в минус 5 степени 1/год и п. 9.1 СП 156.13130.2014 - 1,0x10 в минус 7 степени 1/год.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 06.11.2022 г. №GAZX12250807761000			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Свод правил СП 156.13130.2014 п.	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	6.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил СП 156.13130.2014 п. 6.35, 6.37	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ТР), ст. 63, 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил СП 156.13130.2014 п. 6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ТР ст. 89 ч. 1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее ППР в РФ) ст. 23,27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ТР ст. 5 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее 69-ФЗ) ст. 22, абз. 10,16,18	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППР в РФ ст. 48, 54	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ППР в РФ ст. 54	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ТР ч. 1,3, п.2, ст. 1, ст. 5 ППР в РФ ст. 1	Выполняется