


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пензенской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» октября 2023 г.

Регистрационный № 58-08-2023-016908

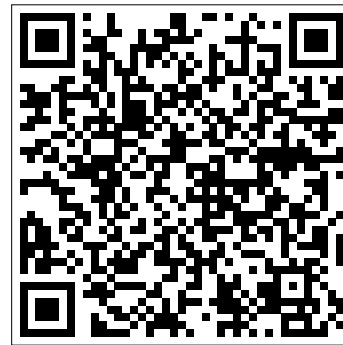

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Хирургический корпус, в т.ч. поликлиника

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф.
ФИЛАТОВА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025801360530

ИНН: 5836011734

Место нахождения объекта защиты:

440018, обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Бекешская, стр. 43

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.05.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2509
1.6.	Объем здания, куб. м	41451
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода. 5. Система наружного противопожарного водопровода.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска проводился для пожарных отсеков оперблоков (оперблоки на 2 и 3 этажах) хирургического корпуса. Расчетное время эвакуации в безопасную зону из оперблока 2 этажа составляет 4.32 мин., из оперблока 3-го этажа составляет 4.45 мин. При наступлении опасных факторов пожара вероятность эвакуации по эвакуационным путям на объекте составляет 0,999. Расчет индивидуального риска показал, индивидуальный пожарный риск не превышает допустимого значения, установленного статьей 79 Технического регламента «Требования пожарной безопасности» ФЗ-123: $Q_v=0,17 \cdot 10^{-7}$ год-1. Пожарная безопасность пожарных отсеков операционных блоков на 2-ом и 3-ем этажах хирургического корпуса объекта: детская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, расположенного по адресу: г. Пенза, Ленинский район, ул. Бекешская, д. 43 считается обеспеченной в соответствии пунктом 1 статьи 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123</p>	

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ (ч.1 ст.69). СП 4.13130.2013 (п. 4.3, 4.4, 4.14).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ (чч.1,3 ст.68). СП 8.13130.2009 (п. 4.1, п. 8.6).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ (ч.1 ст.90). СП 4.13130.2013 (п. п. 8.3, 8.6).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ (чч.1-3,6,13,15-16,19 ст.88), чч.1-2,4-6 ст.137 СП 2.13130.2012 (п.6.7.1).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ (чч.1-3, 5-6, ст.134). СП 1.13130.2020 (п.4.2.3 - 9, п.4.3.1 - 4.3.5, п.4.4.1-4.4.7).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 (п.4.2.3 - 9, п.4.3.1 - 4.3.5, п.4.4.1-4.4.7).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	№ 123-ФЗ (чч.1, 3, 7, 8, 9, 10, ст.68, ч.7-8, 9-10, ст.83, чч.1-11, ст.84, ч.1, 11 ст.85, ст.86). СП 3.13130.2009 п.3.1 - 3.5, п.4.1-4.2,	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.4.4, п.5.1., 5.3-5.5, п.6-7). СП 486.1311500.2020 (п.4.8, таблицы 1-4). СП 8.13130.2009 (п.4.1-4.4, п.5.1-5.2, п.5.12, п.6.3, п.8.1-8.2, п.8.4). СП 10.13130.2020 (п.4.1.1, п.4.1.7-4.1.8, п.4.1.10-4.1.17).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ (ч.5, 7, 9, 10, ст.83). СП 486.1311500.2020 (п.4.8, таблицы 1-4).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.2, 3, 4, 5.11, 12, 16, 17, 22, 23, 27, 35.41, раздел IX).	Выполняется