


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» августа 2023 г.

Регистрационный № 77-08-2023-014083

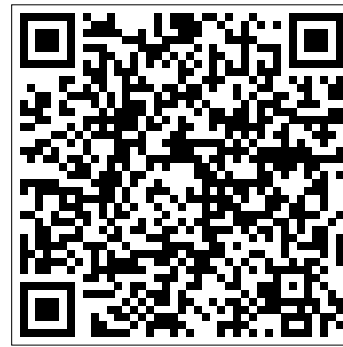

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Галереи искусств стран Европы и Америки ФГБУК «ГМИИ им. А.С. Пушкина»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739281161

ИНН: 7704018416

Место нахождения объекта защиты:

119019, г Москва, ул Волхонка, Дом 14 стр. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1900

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1010
1.6.	Объем здания, куб. м	21825

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Адресная и аналоговая автоматическая пожарная сигнализация фирмы "АРГУС-СПЕКТР" в составе радиосистемы охранно-пожарной сигнализации, оповещения, локализации и пейджинга "СТРЕЛЕЦ-ПРО" из состава интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" с тепловыми (АВРОРА-Т-ПРО), дымовыми (АВРОРА-Д-ПРО) и ручными извещателями (ИПР-ПРО). 2. Система автоматического оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на основе оборудования «Inter-M» с настенными громкоговорителями (SWS 10) и потолочными громкоговорителями (ТОВА РС-648-32). 3. Автоматические модульные установки газового пожаротушения «РОСА-2SL», работающие в автоматическом и ручном режимах. Автоматический пуск производится при срабатывании пожарной сигнализации на пожар, ручной пуск – с пультов управления, расположенных у дверей в защищаемые помещения. Применяемый газ –</p>

Хладон-125. Помещения, защищаемые установками – запасники № 1, 3, 4. 4.

Внутренний противопожарный водопровод на котором установлены 16 ПК. Краны оборудованы рукавами, гайками типа «Богдановские», диаметром 51 мм, перекрывными стволами РС-50. Внутренний противопожарный водопровод имеет 2 ввода диаметром по 100 мм. На вводе имеется задвижка «Nogfocs» (открывается в случае нехватки воды), размещенная в помещении насосной станции на цокольном этаже здания. На вводах установлены 2 насоса-повысителя марки РУ 106 21 (основной) и РУ 106 22 (резервный), производительностью 45 куб/час каждый, подъемная высота – составляет 54 м. вод. ст. Насосы-повысители включаются автоматически при срабатывании АПС на пожар, дистанционно при нажатии кнопок пуска, расположенных в ПК, а также нажатием кнопки пуска в насосной станции. Развиваемое давление – 7,5 атм. 5. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от городской кольцевой водопроводной сети диаметром 300 мм по Малому Знаменскому переулку. Ближайшие гидранты расположены: - по Малому

Знаменскому переулку – в 5,  
15, 35 метрах от здания.

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

0 (ноль) руб.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 -	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется