


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» апреля 2024 г.

Регистрационный № 78-08-2024-006709

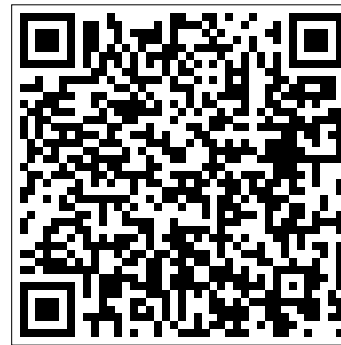

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 67 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027802513144

ИНН: 7804087283

Место нахождения объекта защиты:

195297, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 20, к. 2 литера а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.02.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	523
1.6.	Объем здания, куб. м	10932
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система АПС неадресного типа ППКОП-1, блок адресный релейный-1, пожарные извещатели- извещатель ручной-17, извещатель дымовой-160, шлейф радиальный-14, источник бесперебойного питания-1, система СОУЭ: блок речевого оповещения-2, пульт выносной-1, оповещатель речевой-6, оповещатель речевой пожарный-13. Система СТС: извещатель тревожной сигнализации-1, кнопка тревожной сигнализации радиоканальная-2, система СВН- уличная видеокамера-1шт., система СКЗ: сигнализатор горючих газов -6шт, система СФППТС: ППК Ритм контакт GSM 5, система СПИ: Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг", ППКО-Заря-УО-IP-GPRS, система ВПВ: пожарный кранов-4, пожарных стояков-4.

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Расчет пожарного риска на объекте проводился в 2020г на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности". В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: здание ГБДОУ детский сад №67 имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный риск составляет $0,00162 \cdot 10^6$ и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Таким образом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности". пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами.</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствию арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>-пункт 5 статьи 71, пункт 4 статьи 74, таблица 20 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности". -пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013</p>	<p align="center">Выполняется</p>

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-пункты 5.1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-пункт 6 статьи 63, подпункт 1, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, -пункты 71. 72. 74. подпункт д) пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 -пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-пункт 5.2.2. СП 4.13130.2013, -пункты 5.2.3.6.2.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53, пункт 1.2.4.7.8.10-15 статьи 89 ФЗ -подпункт д),ж) пункта 16, пункты 17,23,25,27,28,31 подпункта а) пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 -пункты 4.12 4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11, СП 1.13130.2020 -пункты 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11, таблицы 7.28, 7.29, рисунок 7.2 СП 52.13330.2016	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- статья 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ -пункты 7.1- 7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	-пункты 6.1 6.8 6.9 6.22 8.1 СП 7.13130.2013 -пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	5.13130.2009 -пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1.2 СП 3.13130.2009 -пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10, СП 10.13130.2009 -пункты 55.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4 таблица 1 СП 8.13130	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 700-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 411-413, постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 -пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.11.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1.-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 451-454, приложения А,Г СП 9.13130.2009	Выполняется