


«14» февраля 2024 г.
Регистрационный № 91-08-2024-002223

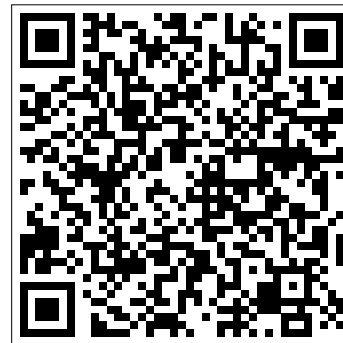

Настоящая декларация составлена в отношении:
PMM (ремонтные мастерские)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ"

ИНН: 9102059190

296300, Респ. Крым, р-н. Первомайский, пгт. Первомайское, ул. Октябрьская, д. 120

30.11.1984

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 06-2020-14.ПС Рубеж-20ПР3, Первичные средства пожаротушения: пожарный щит, емкость с водой, ящик с песком, огнетушитель ОУ-5 (2шт)	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	выполняется. Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

	зданиями и сооружениями	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - п.4.3, таб. 1, 4.20, 5.2.2, 5.2.6. СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	выполняется. Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479-п48, п75,- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.:5.1, таб.1, 8.4, 8.6, 8.7.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется. Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479- п71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	выполняется. Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479-п16, п23, п24,- №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № -п.4 и п.5 Ст.52,53,89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п4.1.3, п4.2.5, п4.2.7, п4.4.1, п5.1.1, п5.2.5, п5.2.14 - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п5.1.3, п5.2.2-СП7.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п5.1, п6.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	выполняется. Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479-п23,п25,п27д, - Ф3 №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г ст.53, ст89(1,2,7) ст134-СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п4.1.3, п4.2.6.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	выполняется. СП 1.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п4.1.3, п4.2.6. ст.90(2) - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п7.5.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	выполняется. Ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ(ред. от 14.07.2022г) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» За период эксплуатации здание не подвергалось капитальному ремонту, переоснащению, в нем не менялся характер деятельности и	Выполняется

	водопроводы)	не подвергалось возгораниям и пожарам.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	выполняется. Согласно Ст.54. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарное оборудование не установлено. За период эксплуатации здание не подвергалось капитальному ремонту, переоснащению, в нем не менялся характер деятельности и не подвергалось возгораниям и пожарам.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	выполняется. Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п12,п2,п3,п8, п9,п10,п11,п16,п21,п22п30,п32,п55 ,п65,п67 ФЗ - №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.26, ст.27(21) - СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п5.1.2	Выполняется